



---

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

---

### ADVERTENCIA:



1. **Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de dar servicio, instalar o usar la estación de carga ChargePoint®.** Realice la instalación de la estación y úsela solo según las instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones personales o daños materiales, y supondría la anulación de la garantía limitada.
  2. **La instalación de la estación de carga ChargePoint se debe dejar exclusivamente en manos de profesionales autorizados.** Es imprescindible cumplir todas las normativas y disposiciones legales nacionales y locales aplicables en materia de construcción. Antes de instalar la estación de carga ChargePoint, consulte con un contratista acreditado, por ejemplo, un electricista profesional, y contrate los servicios de un experto en instalación capacitado para confirmar que se cumplen las normativas y disposiciones locales en materia de construcción, las condiciones climáticas, las normas de seguridad y todos los códigos y ordenanzas vigentes aplicables. Antes de usarla, inspeccione la estación de carga para cerciorarse de que la instalación se ha realizado correctamente.
  3. **La estación de carga ChargePoint debe estar conectada a tierra en todo momento.** De no tenerla, la estación de carga puede provocar riesgo de electrocución o de incendio. La estación de carga debe estar conectada a un sistema de cableado permanente de metal con conexión a tierra. De lo contrario, deberá instalarse un conductor de conexión a tierra del equipo con los conductores del circuito y conectarlo a un terminal o conductor de conexión a tierra del equipo sobre el equipamiento de suministro para vehículos eléctricos (EVSE). Las conexiones al EVSE han de cumplir todas las normativas y ordenanzas pertinentes.
  4. **La estación de carga ChargePoint debe instalarse sobre una placa de hormigón siguiendo un método autorizado por ChargePoint.** Una instalación sobre una superficie incapaz de resistir todo el peso de la estación de carga puede provocar la muerte, lesiones personales o daños materiales. Antes de usarla, inspeccione la estación de carga para cerciorarse de que la instalación se ha realizado correctamente.
  5. **Los componentes del producto no son adecuados para su uso en emplazamientos peligrosos de clase I, como en las proximidades de vapores o gases inflamables, explosivos o combustibles.**
  6. **Es preciso supervisar a los niños que se encuentren cerca de este dispositivo.**
  7. **No ponga los dedos en el conector del vehículo eléctrico.**
  8. **No debe utilizarse este producto si el cable de alimentación flexible está desgastado, el aislamiento está roto o existe cualquier otro indicio de daño.**
  9. **No use este producto si la carcasa o el conector de vehículo eléctrico están rotos, agrietados o abiertos, o muestran cualquier otro indicio de estar dañados.**
  10. **Como se especifica, únicamente debe utilizarse cable conductor de cobre con clasificación de 90 °C (194 °F).**
-



---

**IMPORTANTE:** En ningún caso, el cumplimiento con la información proporcionada en una guía de ChargePoint como esta eximirá al usuario de su responsabilidad de cumplir con todos los códigos y normas de seguridad correspondientes. En este documento se describen procedimientos aprobados. Si no es posible realizar los procedimientos como se indica, es necesario ponerse en contacto con ChargePoint. **ChargePoint no se hace responsable de ningún daño que pueda derivarse de instalaciones personalizadas o de procedimientos no descritos en este documento o que incumplan las recomendaciones de ChargePoint.**

---

## Precisión de los documentos

Se ha comprobado que las especificaciones y demás información de este documento son exactas y completas en el momento de su publicación. No obstante, debido a la continua mejora del producto, esta información está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Para obtener la información más reciente, consulte nuestra documentación en línea en [chargepoint.com/guides](https://chargepoint.com/guides).

## Derechos de autor y marcas comerciales

©2013-2023 ChargePoint, Inc. Todos los derechos reservados. Esta documentación está protegida por las leyes de derechos de autor de Estados Unidos y otros países. No puede modificarse, reproducirse ni distribuirse sin el consentimiento expreso por escrito de ChargePoint, Inc. CHARGEPOINT es una marca comercial registrada en EE. UU., Reino Unido y la Unión Europea, es una marca de servicio de ChargePoint, Inc. y no se puede usar sin el previo consentimiento por escrito de ChargePoint.

## Símbolos

En esta guía y en este producto se utilizan los siguientes símbolos:



---

**PELIGRO:** Riesgo de descarga eléctrica

---



---

**ADVERTENCIA:** Riesgo de lesiones personales o muerte

---



---

**PRECAUCIÓN:** Riesgo de daños del equipo o de la propiedad

---



---

**IMPORTANTE:** Paso fundamental para el éxito de la instalación

---



Lea las instrucciones del manual.



Conexión a tierra.

## Ilustraciones utilizadas en este documento

Las ilustraciones de este documento se utilizan únicamente para fines de demostración y es posible que no reflejen exactamente el producto. Sin embargo, a menos que se especifique lo contrario, las instrucciones subyacentes son precisas para el producto.

# Contenido

Instrucciones importantes de seguridad .....	2
<b>1 Introducción .....</b>	<b>5</b>
Compatibilidad .....	5
Contenido del kit de la plantilla de montaje en hormigón .....	5
<b>2 Herramientas y materiales .....</b>	<b>7</b>
<b>3 Configuraciones de los conductos y pernos de anclaje .....</b>	<b>8</b>
Identificación del modelo y la configuración .....	8
Leyenda genérica .....	9
Express Plus Power Link .....	10
Express 250 y Express 280 .....	12
<b>4 Planificación de una futura actualización .....</b>	<b>16</b>
Instrucciones .....	16
Solo a modo de ejemplo .....	17
<b>5 Montar la plantilla de fijación en hormigón .....</b>	<b>18</b>
<b>6 Instalar la plantilla de fijación en hormigón .....</b>	<b>21</b>
Zanja, colocación de conductos, forma y barra de refuerzo .....	21
Plantilla de montaje en hormigón .....	22
Hormigón y comprobación .....	22

# Introducción 1

## Compatibilidad

Esta plantilla de montaje en hormigón (CMT) ChargePoint® se puede utilizar indistintamente en estas líneas de productos para montar correctamente un surtidor de CC ("estación de carga") en una placa de hormigón.

### Finalidad de la plantilla de montaje en hormigón

La mayoría de los sitios instalan cableado de servicio bajo tierra y lo conducen hasta una placa de hormigón. Por tanto, la estación de carga se instala sobre esa placa de hormigón. La Plantilla de fijación en hormigón se utiliza para alinear los pernos de anclaje y las aberturas de los conductos para garantizar una colocación correcta.

## Contenido del kit de la plantilla de montaje en hormigón

- Plantilla metálica de la plantilla de montaje en hormigón (CMT)
- Pernos de montaje roscados (x4), rosca de 16 mm, 305 mm de longitud, con tapas de plástico en un extremo
- Tuercas M16 (8 unidades)
- Arandelas M16 (8 unidades)

### Solicite una plantilla para cada estación de carga/surtidor

Necesitará una plantilla de montaje en hormigón para cada estación de carga.

---

**ADVERTENCIA:** Riesgo de muerte, lesiones personales, daños a la propiedad y garantía anulada



- Debe involucrar a un instalador certificado de ChargePoint o ser uno y utilizar un método de montaje aprobado por ChargePoint, como esta plantilla de montaje en hormigón, para instalar la estación de carga de ChargePoint.
- Si no utiliza el método de montaje aprobado, corre el riesgo de que la estación vuelque, lo que podría causar la muerte, lesiones personales o daños a la propiedad, y anular todas las garantías de ChargePoint, así como otras garantías existentes, y ChargePoint *no* se hará responsable.
- Es preciso ser electricista cualificado y completar la formación en [chargepoint.com/installers](https://chargepoint.com/installers) para obtener la certificación de ChargePoint.



**IMPORTANTE:** El número y la ubicación de los conductos y el cableado difieren para cada instalación. Consulte siempre los planos del sitio para conocer los detalles de los conductos y el cableado.

---

## La Entrada de conductos de superficie no utiliza CMT (pedir por separado)



**ADVERTENCIA:** No utilice esta plantilla de montaje en hormigón (CMT) para la entrada de conductos de superficie. Para eso se requieren componentes diferentes.

Antes de empezar, póngase en contacto con ChargePoint para obtener un kit homologado para la entrada de conductos de superficie.

# Herramientas y materiales 2

- Plantilla de montaje en hormigón (CMT) ChargePoint
- Llaves de vaso de 24 mm (x2)
- Alicates (para ajustar las lengüetas guía de las aberturas de la plantilla de modo que puedan pasar los conductos)
- Nivel
- herramientas de excavación adecuadas para el sitio (pala y herramientas similares)
- Materiales para preparar el encofrado para el hormigonado
- Hormigón, como se especifica en los planos del sitio
- Barra de refuerzo, como se especifica en los planos del sitio
- Conductos y cables blindados en las cantidades y de los tipos especificados en los planos del sitio, que cumplen con el código local (los tamaños y la disposición de los conductos se proporcionan en esta guía)
- Guantes anticortes
- Gafas protectoras



---

**ADVERTENCIA:** Consulte la Guía de diseño del sitio específica del modelo y los planos específicos del sitio para conocer todos los requisitos de construcción, las especificaciones de la placa y las especificaciones del conductor de su sitio.

---

# Configuraciones de los conductos y pernos de anclaje 3

## Identificación del modelo y la configuración

Las ubicaciones de los conductos y los pernos varían

Utilice las ubicaciones de los conductos y los pernos de anclaje adecuadas para su producto, configuración y modelo.

### Express Plus

- [Power Link](#)



### Express 250 y Express 280

- [Independiente](#)
- [Vinculada](#)



## El cableado varía


La cantidad y el tipo de cableado suelen ser diferentes, por lo que debe comprobar los planos del sitio para su instalación específica.




**PRECAUCIÓN:** No utilice extremos de campana en los conductos. Retire todos los extremos de campana. La presencia de extremos de campana puede interferir en la colocación de la estación.

## Leyenda genérica

Forma de la abertura	Pieza
Círculo extrapequeño	Pernos de anclaje (×4)   <b>IMPORTANTE:</b> Todas las estaciones necesitan cuatro pernos de anclaje.
Cuadrado	Puntos de amarre y de incrustación en hormigón (para mantener la posición de la plantilla mientras se vierte el hormigón y cuando se seca)
Círculo pequeño	Conducto para cableado (48 V CC, Ethernet, ambos o disyuntor shunt)
Círculo medio en el lado izquierdo	Conducto de AC input para Express 250 o Express 280
Círculo grande en el lado derecho	Conducto para compartir CC entre Express 250 vinculadas o Express 280 vinculadas
Círculo extra grande (parte delantera central)	Conducto para entrada de CC para Power Link
Parking Front	Marca que indica el borde delantero más cercano al aparcamiento

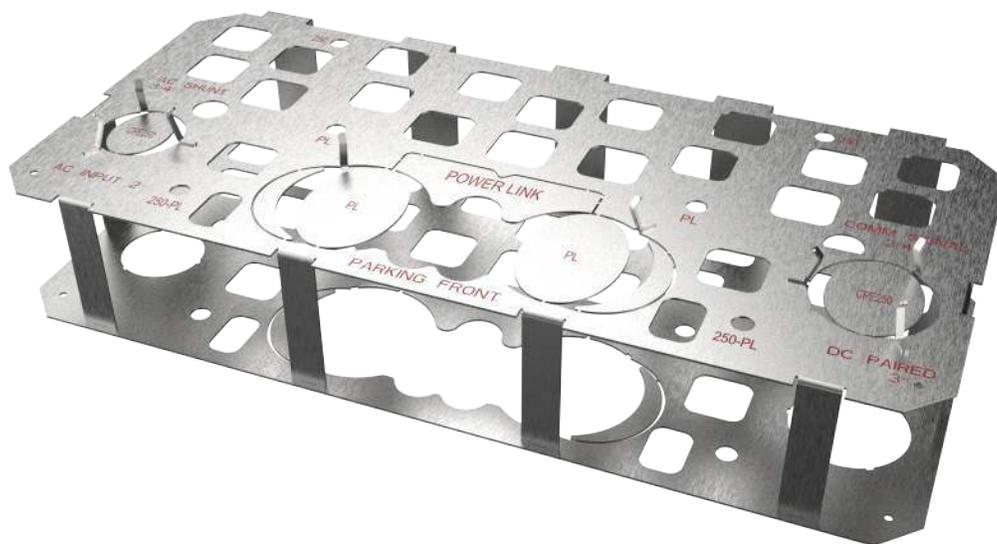

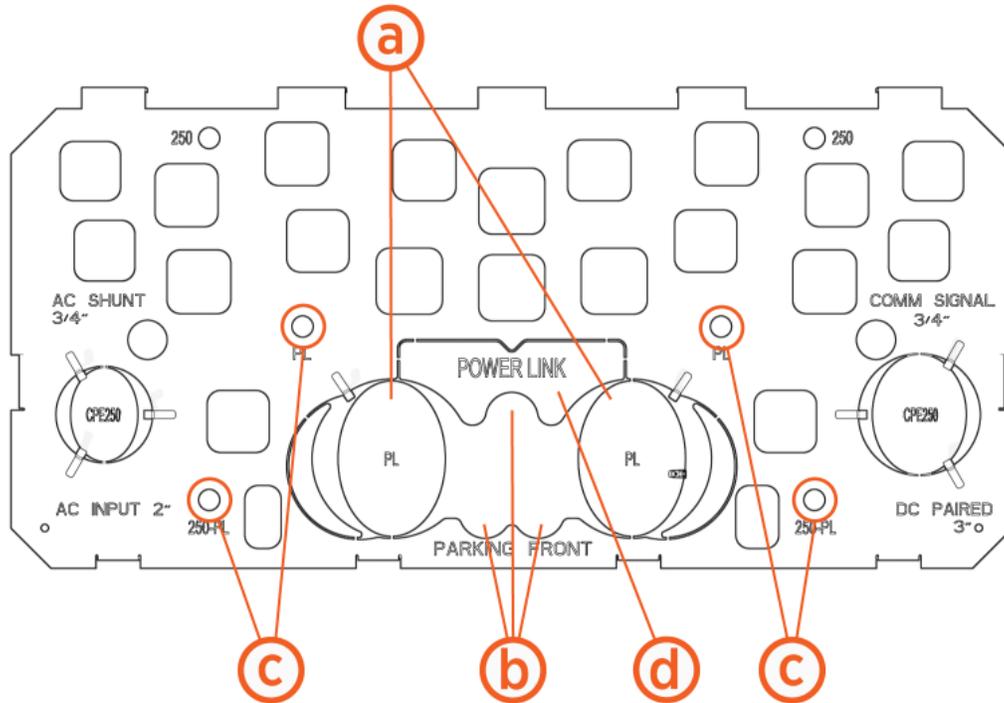


Espacio para	Máx. Tamaño	Máx. Cantidad
a. Entrada del conducto de la entrada CC de los conductores	Cada conducto con el tamaño comercial de hasta 91 mm (3,5 pulg)	2
b. 48 V entrada del conducto de alambres y de cables Ethernet de par trenzado apantallado (STP) de categoría 6	Conducto de 21 mm (3/4 pulg) de tamaño comercial <b>Nota:</b> Compruebe los planos del sitio.	3
c. Entrada de pernos de anclaje M16	76 mm (3 in) por encima del hormigón para el montaje de Power Link	4

## Express Plus Power Link

El Power Link recibe la entrada de CC de un componente aguas arriba denominado Power Block o Power Hub, que centraliza la conversión de CA a CC para varias estaciones.

Si la cantidad que aparece en la tabla es un rango o una opción, compruebe los planos del sitio.

Instale cuatro pernos de anclaje Power Link: dos en el borde delantero central de la plantilla y dos cerca del centro.

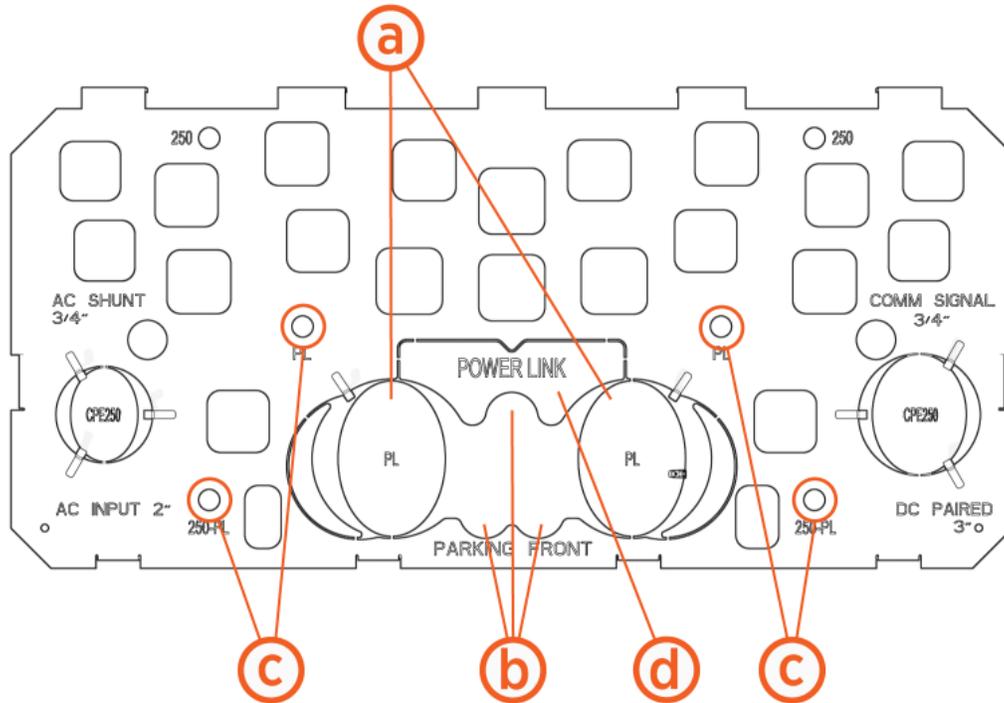

Espacio para	Máx. Tamaño	Máx. Cantidad
a. Entrada del conducto de la entrada CC de los conductores	Cada conducto con el tamaño comercial de hasta 91 mm (3,5 pulg)	2
b. 48 V entrada del conducto de alambres y de cables Ethernet de par trenzado apantallado (STP) de categoría 6	Conducto de 21 mm (3/4 pulg) de tamaño comercial <b>Nota:</b> Compruebe los planos del sitio.	3
c. Entrada de pernos de anclaje M16	76 mm (3 in) por encima del hormigón para el montaje de Power Link	4



**Nota:** Solo de ejemplo. Compruebe los planos del sitio.

## Express 250 y Express 280

Cada estación Express 250 o Express 280 requiere alimentación de CA del panel eléctrico del sitio. Ese conducto de CA incluye un conductor de puesta a tierra.

El cableado del disyuntor shunt opcional puede ir de la estación al panel de interruptores. Consulte los planos del sitio para obtener información al respecto.

Instale cuatro pernos de anclaje, con dos en la parte delantera (cerca del estacionamiento) y dos en la parte trasera de la plantilla.

### Independiente o vinculada


La configuración independiente utiliza solo el conducto para la entrada de CA.

Las estaciones en una configuración vinculada también cuentan con un conducto de CC y Ethernet entre las estaciones emparejadas.

**Nota:** Cada estación de carga Express 250 o Express 280 se comunica con ChargePoint a través de la red móvil. No se necesita cableado de comunicación entre la estación y el edificio.

Independiente		Vinculada	
Conducto de entrada de CA	1	Conducto de entrada de CA	1
—		Conducto compartido de CC	1
(opcional) conducto de cableado del disyuntor shunt	1	(opcional) conducto de cableado del disyuntor shunt	1
Pernos de anclaje	4	Pernos de anclaje	4
—		Conducto de Ethernet	1

## Configuración independiente Express 250 y Express 280

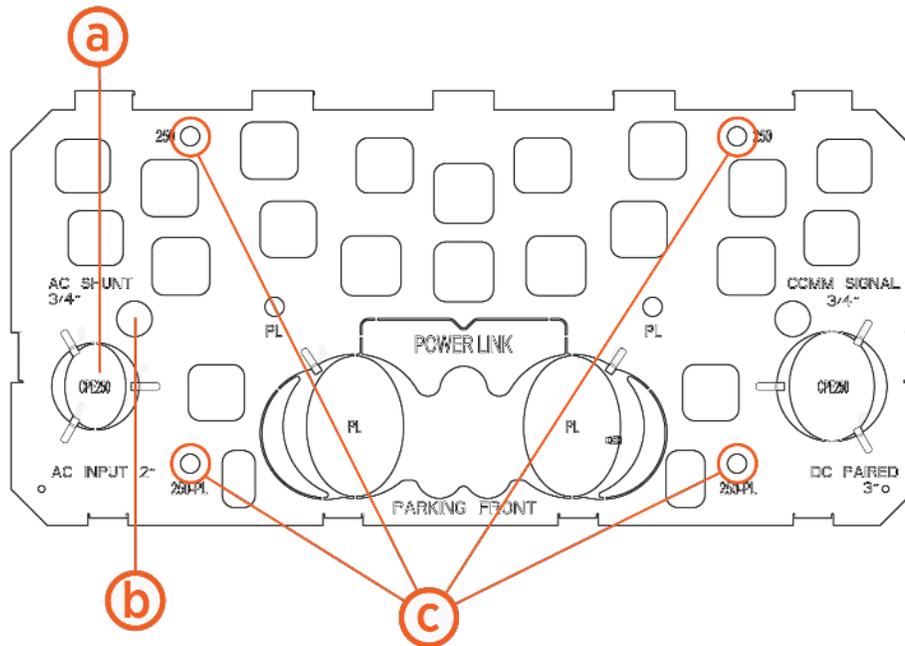

Ruta o separación de los conductos o el cableado	Descripción	Cantidad
<p>a. Separación del conducto de CA (lado izquierdo)</p> <p><b>Nota:</b> El conducto de CA puede incluir un interruptor de desconexión de CA en el circuito.</p>	<p>53 mm (2 in), tamaño comercial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>va al panel de interruptores</li> </ul>	1
<p>b. (opcional) conducto del disyuntor shunt (lado izquierdo)</p> <p><b>Nota:</b> Compruebe los planos del sitio.</p>	<p>21 mm (3/4 pulg), tamaño comercial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>va al panel de interruptores</li> </ul>	
c. Pernos de anclaje	M16	4




## Configuración vinculada Express 250 y Express 280

Si dos estaciones de carga Express 250 o dos estaciones de carga Express 280 están "vinculadas", comparten la alimentación de CC para permitir una carga más rápida (mayor amperaje) de un vehículo, según sea necesario.


Para una configuración vinculada, siga el diagrama. Además de los [requisitos de configuración independiente de Express 250 o Express 280](#), también debe colocar dos conductos adicionales entre las estaciones vinculadas: un cable Ethernet para la comunicación y un conducto para conductores de CC.

**Nota:** Cada estación de carga Express 250 o Express 280 se comunica con ChargePoint a través de la red móvil. No se necesita cableado de comunicación entre la estación y el edificio.

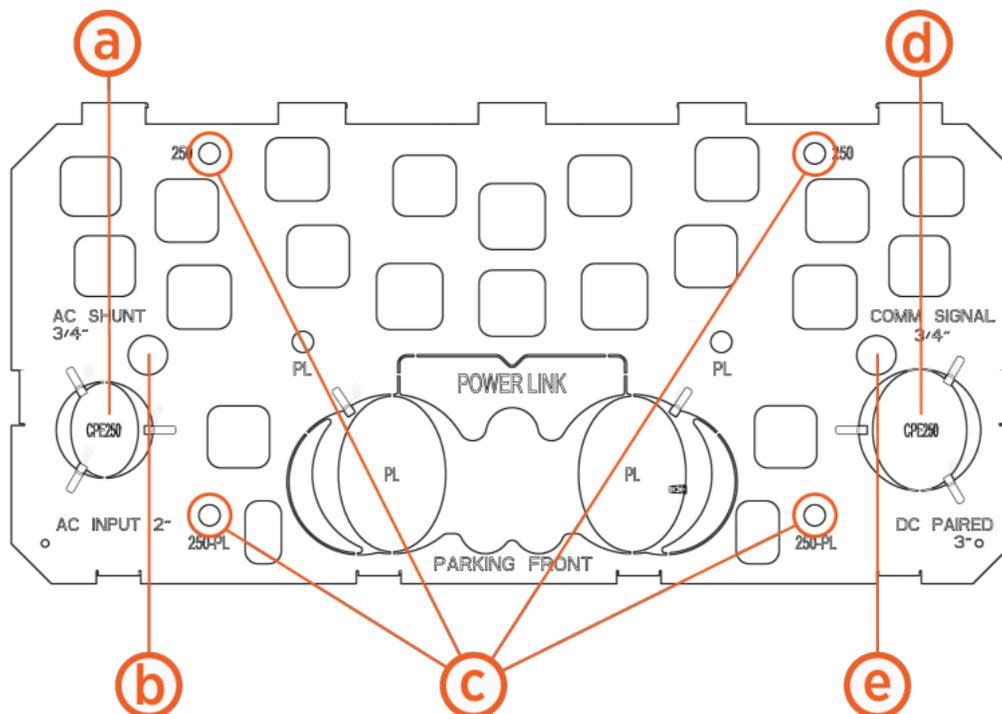

Conducto o cableado	Descripción	Cantidad
<p>a. Separación del conducto de CA (lado izquierdo)</p> <p><b>Nota:</b> El conducto de CA puede incluir un interruptor de desconexión de CA en el circuito.</p>	<p>53 mm (2 in), tamaño comercial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Va al panel de interruptores</li> </ul>	1
<p>b. (opcional) conducto del disyuntor shunt (lado izquierdo)</p> <p><b>Nota:</b> Compruebe los planos del sitio.</p>	<p>21 mm (3/4 in), tamaño comercial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Va al panel de interruptores</li> </ul>	1
c. Pernos de anclaje	M16	4

Conducto o cableado	Descripción	Cantidad
d. Separación del conducto de CC (lado derecho)	Tamaño comercial de 76 mm (3 in) <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre las dos estaciones vinculadas</li> </ul>	1
e. Conducto Ethernet (lado derecho)	21 mm (¾ in), tamaño comercial <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre las dos estaciones vinculadas</li> </ul>	1

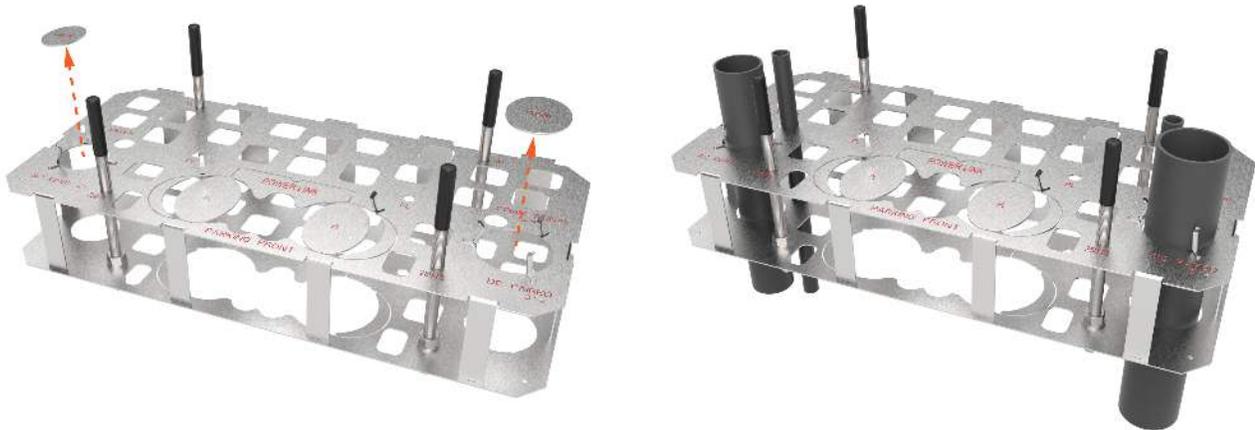

# Planificación de una futura actualización 4

Puede utilizar la misma plantilla de montaje en hormigón (CMT) para instalar una Express 250 o una Express 280 ahora y, en el futuro, reutilizar la misma placa de hormigón para una Express Plus Power Link.

**Nota:** No se aplica a todos los productos y modelos.

## Instrucciones

Instalación de la plantilla para permitir la compatibilidad futura con una actualización posterior:

1. Instale los pernos de anclaje en las posiciones requeridas en la plantilla solo para la estación actual.
2. Instale en este momento los conductos en el hormigón, tanto para la estación actual como para las estaciones que la sustituirán en el futuro.

**Nota:** Los salientes de los conductos que se utilizarán en el futuro deben sobresalir entre 25 mm (1 in) y 33 mm (1,3 in) del hormigón para evitar interferencias con la estación actual.

3. No coloque los cables futuros hasta que actualice la estación.

## Nota sobre futuras actualizaciones:

En el futuro, cuando se intercambie la estación, los instaladores pueden cortar los pernos de anclaje y los salientes antiguos al nivel a ras si es necesario.


Harán orificios para nuevos pernos de anclaje y los colocarán en su lugar utilizando epoxi y otra plantilla de actualización ChargePoint.

En el momento de la instalación futura, los instaladores deberán utilizar un método aprobado para ampliar los salientes de los conductos y sellar todos los huecos. Consulte la Guía de instalación y los planos del sitio de esa estación para obtener más información.

## Solo a modo de ejemplo

### Express 250 Independiente o Express 280 Independiente a Express Plus Power Link

En este ejemplo se muestran las ubicaciones de los conductos y los pernos de anclaje para instalar una Express 250 independiente o una Express 280 independiente que se actualizará a una Express Plus Power Link en el futuro:

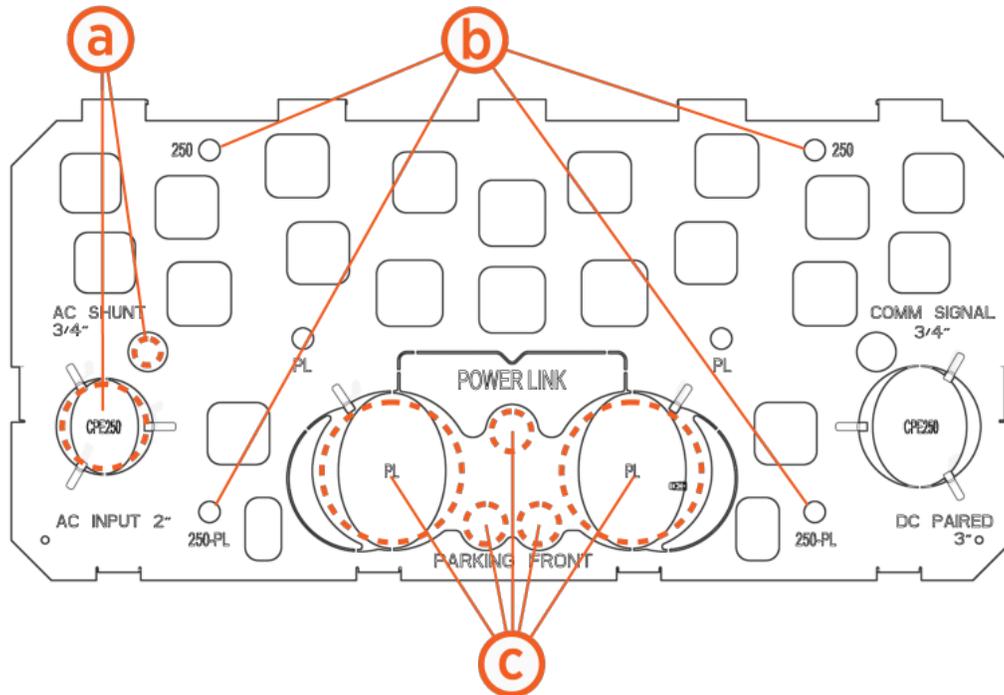

Estación que instala ahora	Preparación para una actualización posterior
<ul style="list-style-type: none"><li>a. Conductos Express 250 o Express 280</li><li>b. Pernos de anclaje de la Express 250 o Express 280</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>c. Instale los conductos de Express Plus Power Link ahora para realizar la actualización más tarde</li></ul>

**ADVERTENCIA:** Las actualizaciones variarán

Este es un ejemplo específico. Otras configuraciones de actualización variarán.



Debe consultar las configuraciones específicas de la actualización e incluir tanto los conductos actuales como los futuros.

# Montar la **5** plantilla de fijación en hormigón



**PRECAUCIÓN:** La plantilla tiene bordes afilados. Ponte guantes anticortes.

Antes de verter hormigón, instale los pernos de anclaje, las arandelas y las tuercas en la plantilla.  
Instale los pernos de anclaje en las ubicaciones indicadas en los diagramas de esta guía.

1. Sujete el perno de fijación por su tapa de plástico.

Asegúrese de que la tapa de plástico esté ajustada por completo en el perno. Deje la tapa puesta para proteger las roscas.

**Nota:** Las tapas permanecen en su posición hasta el día de la instalación de la estación de carga.


2. Inserte el extremo sin tapa solamente a través del orificio de la placa superior.

**Nota:** No lo pase a través de la parte inferior todavía.

- 
- Entre la placa superior e inferior, instale una tuerca en el perno desde abajo.  
Coloque una arandela debajo de la tuerca.



- Coloque la tuerca y la arandela a ras contra la placa inferior.
- Gire la rosca del perno para que pase a través de la tuerca, la arandela y la placa inferior.  
Deténgase cuando la parte inferior de la tapa de plástico esté a 51 mm (2 pulg) de la placa superior.

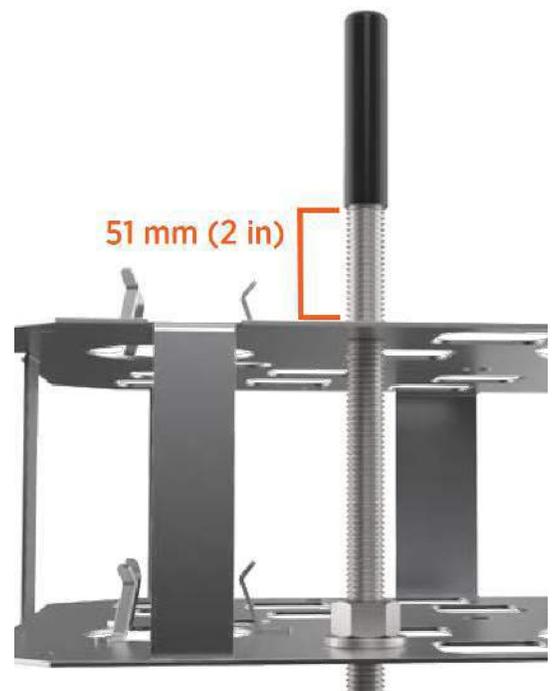

- 
6. Repita los pasos anteriores para instalar parcialmente los tres pernos restantes de las esquinas.

**Nota:** No inserte ningún perno adicional. Instale únicamente los cuatro pernos de anclaje en las ubicaciones necesarias.

7. Desde debajo de la placa inferior, instale una arandela y una tuerca en el extremo de cada perno (hasta que la arandela y la tuerca queden a ras con la placa inferior).  
Aprieta cada perno a 5,6 Nm (50 pulg.-lb).



# Instalar la **6** plantilla de fijación en hormigón

**ADVERTENCIA:** Riesgo de muerte, lesiones personales, daños a la propiedad y garantía anulada



- Debe involucrar a un instalador certificado de ChargePoint o ser uno y utilizar un método de montaje aprobado por ChargePoint, como esta plantilla de montaje en hormigón, para instalar la estación de carga de ChargePoint.
- Si no utiliza el método de montaje aprobado, corre el riesgo de que la estación vuelque, lo que podría causar la muerte, lesiones personales o daños a la propiedad, y anular todas las garantías de ChargePoint, así como otras garantías existentes, y ChargePoint *no* se hará responsable.
- Es preciso ser electricista cualificado y completar la formación en [chargepoint.com/installers](https://chargepoint.com/installers) para obtener la certificación de ChargePoint.



**IMPORTANTE:** El número y la ubicación de los conductos y el cableado difieren para cada instalación.

Consulte siempre los planos del sitio para conocer los detalles de los conductos y el cableado.

## Zanja, colocación de conductos, forma y barra de refuerzo

1. Cave una zanja y cree un hueco para colocar los conductos del cableado y la placa de montaje de hormigón.  
El hueco debe cumplir los códigos y requisitos nacionales y locales, así como los planos del sitio.
2. Lleve los conductos hasta cada estación según se indique en los planos del sitio.
3. Crea la forma y coloca la barra de refuerzo para los cimientos.



**PRECAUCIÓN:** Los conductos deben estar conectados y colocados correctamente para garantizar que la estación de carga, que suministra electricidad de alta tensión, tenga una base estable.

En las entradas de los conductos en la estación de carga debe haber una tolerancia de 2 mm (1/16 in).

---

## Plantilla de montaje en hormigón

4. Alinee la plantilla con la marca PARKING FRONT de la parte delantera de la estación según los planos del sitio.



**IMPORTANTE:** Coloque la plantilla con las lengüetas guía hacia ARRIBA. Esto ayudará a guiar los conductos.

5. Baje la plantilla sobre los salientes de los conductos hasta que la parte superior de la plantilla se sitúe 51 mm (2 in) por debajo de la altura máxima que alcanzará el hormigón.



**IMPORTANTE:** La superficie del hormigón debe quedar alineada con el borde inferior de las tapas de plástico.  
No fuerce ni doble los conductos.

6. No flexione la plantilla.  
Presione suavemente la plantilla hacia abajo sobre los conductos.
7. Asegúrate de que los conductos estén totalmente verticales.
8. Compruebe que la plantilla está nivelada de delante hacia atrás y de lado a lado.
9. Ate la plantilla a la barra de refuerzo o cárcela para evitar que la plantilla se mueva al verter el hormigón.

Haga esto solo a través de las aberturas cuadradas.



**IMPORTANTE:** Antes de verter hormigón, debe fijar la plantilla y los conductos en su lugar. Si los conductos se elevan o flotan y se salen de su posición al verter el hormigón o mientras se endurece, la placa de hormigón no pasará la inspección.



**IMPORTANTE:** Utilice únicamente las aberturas cuadradas de la plantilla para fijar su altura. No utilice las aberturas redondas. Si lo hace, puede provocar irregularidades, interferencias u obstrucciones en la instalación.

---

## Hormigón y comprobación

10. Vierte el hormigón.



**IMPORTANTE:** Compruebe que la superficie de hormigón entre conducto y conducto está completamente nivelada y de que no tenga ninguna irregularidad.

11. Compruebe que la placa de hormigón cumple todos los requisitos, todas las especificaciones y todos los planos del sitio.

## Siguientes pasos

Consulte a su representante y jefe de obra de ChargePoint para determinar los siguientes pasos para prepararse para las aprobaciones del sitio.

Es posible que tengas que consultar el Formulario de aprobación de la construcción ([chargepoint.com/guides](https://chargepoint.com/guides)).

## Información y exención de garantía limitada

La garantía limitada que se recibe con la estación de carga está sujeta a ciertas excepciones y exclusiones. Por ejemplo, si la estación de carga ChargePoint® se utiliza, instala o modifica más allá de sus usos o modificaciones previstos, se anulará la garantía limitada. Es necesario revisar la garantía limitada y familiarizarse con sus condiciones. Aparte de dicha garantía limitada, los productos de ChargePoint se ofrecen "TAL CUAL". ChargePoint, Inc. y sus distribuidores no ofrecen expresamente ninguna garantía implícita, ya sea de diseño, comercialización, adecuación a un fin particular o inexistencia de infracción, en la mayor medida que permita la ley.

## Limitación de responsabilidad

CHARGEPOINT NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI IMPREVISTO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES O DE USOS, O EL COSTE DE COBERTURA QUE HAYA CONTRAÍDO A PARTIR DE LA COMPRA, DEL USO O DE LA INCAPACIDAD DE USO DE LA ESTACIÓN DE CARGA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DEL RESARCIMIENTO, YA SEA EN UNA ACCIÓN CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL (LO QUE INCLUYE LA NEGLIGENCIA), DE RESPONSABILIDAD ESTRUCTA O SEGÚN OTRA TEORÍA LEGAL O DE EQUIDAD, AUN SI CHARGEPOINT CONOCIERA O DEBIERA HABER CONOCIDO LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO. EN CUALQUIER CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE CHARGEPOINT DE TODAS LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LA ESTACIÓN DE CARGA NO EXCEDERÁ LA CANTIDAD ABONADA POR DICHA ESTACIÓN. LAS LIMITACIONES AQUÍ ESTIPULADAS BUSCAN LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DE CHARGEPOINT Y SE APLICARÁN A PESAR DE CUALQUIER DEFECTO RESPECTO AL FIN ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.



[chargepoint.com/support](https://chargepoint.com/support)

75-001534-04 r2